

Для служебного пользования

Экз. N 5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан»
мест массового пребывания людей

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Мамадышского муниципального района,
председатель Совета муниципального района

Иванов А.П.

2016г.



«СОГЛАСОВАНО»

Сотрудник УФСБ России
по Республике Татарстан

Антонов Д.Л.

« » 2016 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОМВД России
по Мамадышскому району
полковник полиции

Багауов А.И.

2016 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПЧ – 121 ФГКУ
«12 ОФПС по РТ»

Маслов А.В.

« » 2016 г.

« » 2016 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей

Мамадышский муниципальный район
(наименование населенного пункта)

20 16 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация
Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления
мусульман Республики Татарстан»
(наименование)

422190, Республика Татарстан, город Мамадыш, улица М.Джалиля, 8/28
(адрес места расположения)

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация
Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления
мусульман Республики Татарстан» является духовным образовательной организацией,
осуществляющей подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций
посредством реализации образовательных программ на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности. Учредителем Медресе является Централизованная
религиозная организация – Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Места пребывания учащихся Медресе ограничены единым металлическим забором,
проходящим по периметру территории.
(границы места массового пребывания людей)

Строительный объем 2146 м2, площадь здания 672 м2 ,
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

100 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория
(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД России по Мамадышскому району, г. Мамадыш, ул. Советская дом 6,
телефон (85563)3-14-65
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

нет

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Здание расположено в центральной части города Мамадыш. Равнинная открытая местность,
лесные массивы отсутствуют. Возможность проникновения в здание из соседних домов, в том
числе по крышам и коммуникациям – отсутствует. Возможности для незаметного подхода не
имеются.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владелец (руководитель), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
1	Учебный корпус	Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан»	422190, Республика Татарстан, город Мамадыш, улица М.Джалиля, 8/28	3-х этажное кирпичное здание, имеется система видеонаблюдения.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей.

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	Организация «Детская школа искусств имени города Мамадыш имени композиторов Яруллиных»	Здание административного порядка Объекты не представляют опасности.	Западная	6 м
2	Жилой дом	Объекты не представляют опасности.	Юго-Восточная	4 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть по улице М.Джалиля, улице Карла Маркса	100
2	Железнодорожный (железнодорожные)	Железнодорожный	69000

	пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	вокзал Кукмор	
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт «Бегишево» Набережные Челны	100000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт Казань	170000

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

13
(численность работников)

100
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторов нет
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Учебный корпус	100	Взрыв, захват заложников

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Взрыв; захват заложников; поджог или неосторожное обращение с огнем; применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) _____ отсутствуют

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Взрыв	100	Гибель и ранение людей, разрушение учебных зданий
2	Захват заложников	100	Гибель и ранение людей, разрушение учебных зданий
3	Поджог или неосторожное обращение с огнем	100	Гибель и ранение людей, разрушение учебных зданий
4	Применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей	100	Гибель и ранение людей, разрушение учебных зданий

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а)

Служба спасения 112;

ФСБ России по РТ в городе Елабуга, ул. Разведчиков, 58, телефон 3-22-25;

Отдел МВД России по Мамадышскому району, ул. Советская, дом 6, тел. 3 – 14 – 65;

Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, 8/28; Хабибуллин Альберт Мусович
телефон: 89172802391 : 8 (85563) 3-19-17;

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Объект находится на территории обслуживания ОМВД России по Мамадышскому району,
телефон 3-14-65

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- Экипаж ОВО к объекту – в течение 5 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду: не имеется

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

д) _____ не имеется _____ ;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) _____ не имеется _____ ;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

_____ телефон _____
(между постами: телефоны, радиостанции)
_____ телефон _____
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
_____ 3-14-65, 3-13-65, 3-14-84 _____
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)
(85563) 31465 и (85563) 32237
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)
(85563) 3-14-84
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)
Зональный ПСО ПСС РТ МЧС РТ, на трассе М7, 30 км.
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

По периметру объекта имеется ограждение, металлический забор, высотой 1 метр. Вход на территорию осуществляется через 2 калитки. Проход персонала и учащихся на территорию производится через калитки, не оборудованные средствами повышения уровня физической защиты.

На окна цокольного и первого этажа приставлены решетки. Медресе оборудовано системой видеонаблюдения и видеорегистрации со сроком архивирования и хранения информации более 30 суток с выводом на монитор установленный в кабинете директора. Всего установлено 10 камер.

Наружные камеры видеонаблюдения:

- 1 камера – установлена над входом, охватывает территорию центрального входа;
- 2 камера – расположена на фасаде здания, охватывает территорию центрального входа;
- 3 камера – направлена на фасад здания, охватывает территорию центрального входа и часть улицы;

Внутренние камеры видеонаблюдения:

- 1 камера – установлена на первом этаже в вестибюле, охватывает центральный вход;
- 2 камера – установлена на цокольном этаже, охватывает вход в столовую;
- 3 камера – установлена в столовой, охватывает рабочую зону столовой;
- 4 камера – установлена в холе первого этажа, охватывает вход в классы;
- 5 камера – установлена в коридоре первого этажа при подъеме на лестницу;
- 6 камера – установлена в холе второго этажа, охватывает вход в классы и туалет;
- 7 камера – установлена в коридоре второго этажа при подъеме на лестницу;

В приемной директора установлена кнопка тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции с выводом на ПЦО ОВО по Мамадышскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по РТ.

Система освещения осуществляется при помощи светильников, расположенных на территории, установленных на столбах ЛЭП, в количестве 3 штук, в исправном состоянии.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б)обеспечение пожарной безопасности:

Помещения объекта оборудованы средствами пожарной сигнализации «Стрелец – мониторинг». Имеются первичные средства пожаротушения, огнетушитель в количестве 2 штук, 3 пожарных крана. Система оповещения и управления эвакуацией голосовое.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:

Пути эвакуации обозначены на схемах эвакуации. Эвакуация проводится через основные и запасные выходы зданий. Первый эвакуационный выход осуществляется с вестибюля первого этажа на ул.М. Джалиля.

Второй эвакуационный выход осуществляется со второго этажа по пожарной лестнице из здания, дверь одностворчатая металлическая, запирается на один врезной замок.

Третий эвакуационный выход осуществляется с третьего этажа по пожарной лестнице на улицу, дверь одностворчатая металлическая, запирается на один врезной замок.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Входная группа в учебный корпус	Выполняется полностью	Выполняется полностью	Выполняется полностью	Выполняется полностью	Выполняется полностью

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

- на входе установить один стационарный металлодетектор для осуществления контролируемого допуска граждан (из расчета 300 человек/час), предусмотрев сотрудника для работы на данном оборудовании;

Срок устранения – 6 месяцев;

- установить 1 наружную камеру видеонаблюдения охватывающая территорию центрального входа, по 1 внутренней камере видеонаблюдения на 2 и 3 этажи, архивирование и хранение информации должно составлять не менее 30 суток, согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2015 № 2399-р (утверждает рекомендации к оснащению объектов массового пребывания людей камерами видеонаблюдения).

Срок устранения – 6 месяцев;

- на посту охраны установить видеомонитор, с выводом на него всех камер видеонаблюдения;

Срок устранения – 6 месяцев;

- обеспечить выставление одного поста охраны в рабочее время;

Срок устранения – 1 месяц;

- схема эвакуации должна соответствовать ГОСТ Р 12.2.143-2009;

Срок устранения – 1 месяц;

- обеспечить все телефонные аппараты автоматическим определителем номера;

Срок устранения – 3 месяца;

- определить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействие с территориальными органами УФСБ России по Республике Татарстан и МВД по Республике Татарстан;

Срок устранения – 1 месяц;

- разработать и утвердить:

- 1) план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел);

- 2) разработать схему оповещения, которая должна обеспечивать оперативное информирование всего персонала об угрозе совершения или о совершении противоправных действий;

- 3) инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится до всех сотрудников объекта);

- 4) планы обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный, которые утверждаются руководителем учреждения и подписываются лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта);

- 5) план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;
- 6) инструкцию о действиях служб и сотрудников при выявлении вызывающих подозрение предметов, а также при возникновении и ликвидации кризисных ситуаций с доведением их под роспись до каждого сотрудника;
- Срок устранения – 1 месяц.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

- на входе установить один стационарный металлодетектор для осуществления контролируемого допуска граждан (из расчета 300 человек/час), предусмотрев сотрудника для работы на данном оборудовании – 121 635 руб., из них стоимость оборудования 102 200 руб., стоимость расходных материалов – 105 руб., стоимость монтажа – 19 330 руб.

- установить 1 наружную камеру видеонаблюдения охватывающая территорию центрального входа, по 1 внутренней камере видеонаблюдения на 2 и 3 этажи, архивирование и хранение информации должно составлять не менее 30 суток, согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2015 № 2399-р (утверждает рекомендации к оснащению объектов массового пребывания людей камерами видеонаблюдения) - 30 000 рублей;

- на посту охраны установить видеомонитор, с выводом на него всех камер видеонаблюдения - 120 000 рублей;

- обеспечить выставление одного поста охраны в рабочее время – 6 000 рублей;

- обеспечить все телефонные аппараты автоматическим определителем номера – 4 000 рублей;

Общая сумма необходимых финансовых средств составляет - 281 635 рублей;

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан»

Хабибуллин А.М.

(подпись)

(Ф.И.О)


(правообладатель места массового пребывания людей)

Составлен "___" января 2016 г.

Приложение 3.

Схема водоснабжения Мусульманской религиозной организации «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан»

переулок

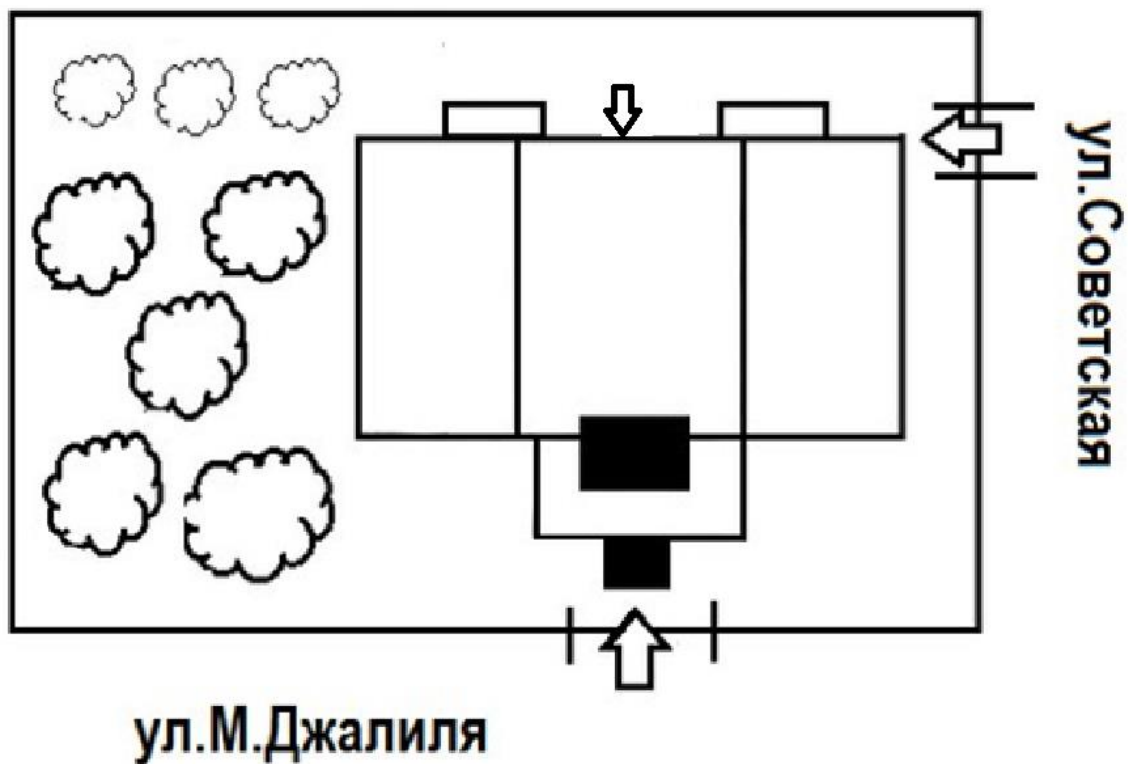

Ввод



Вход на территорию медресе



Дерево

Приложение 5.

Лист учета корректировок.

[illegible]


СХЕМА ВОДОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАМАДЫШСКОЕ
МЕДРЕСЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»



ВЕНТЕЛЬ



ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ

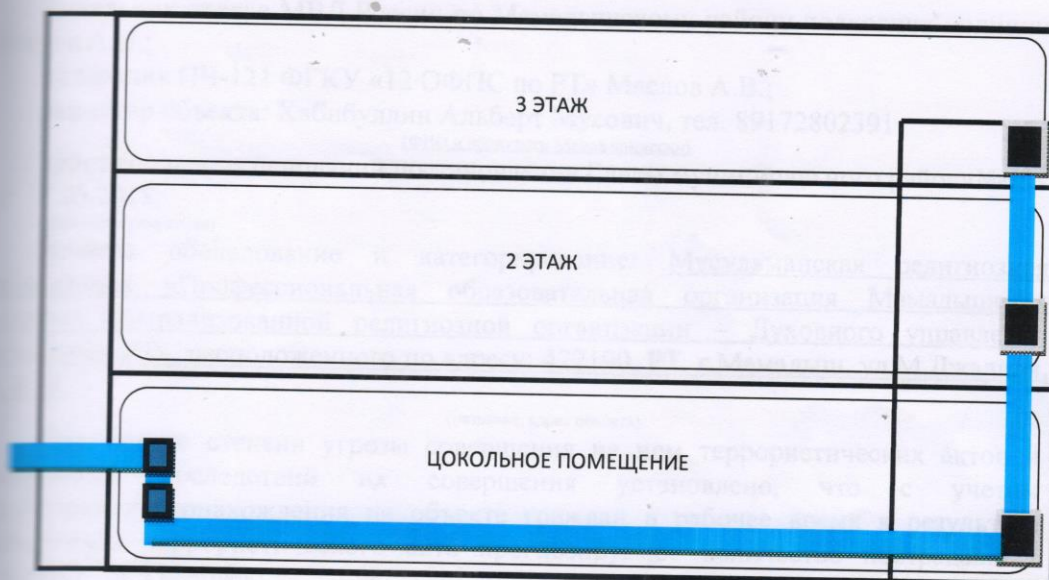

Акт

комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности и категорирования объекта с массовым пребыванием людей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272

В соответствии с графиком проверок межведомственная комиссия в следующем составе:

Председатель (руководитель) комиссии – глава района – председатель Совета муниципального района, председатель комиссии Иванов А.П.;

Члены комиссии:

Начальник 5 - го отделения СУ ФСБ РФ по РТ в г. Наб.Челны с дислокацией в г. Елабуга Антонов Д.Л.;

Начальник отдела МВД России по Мамадышскому району полковник полиции Багауов А.И.;

начальник ПЧ-121 ФГКУ «12 ОФПС по РТ» Маслов А.В.;

директор объекта: Хабибуллин Альберт Мусович, тел. 89172802391

(ФИО и должности членов комиссии)

действующая на основании постановления Главы муниципального района №053 от 17.06.2015г

(реквизиты документа)

провела обследование и категорирование: Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация Мамадышская медресе централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман РТ», расположенного по адресу: 422190, РТ, г.Мамадыш, ул.М.Джалиля, д. 8/28.

(название, адрес объекта)

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 100 человек;

(цифрами)

На основании пунктов 10 и 11 постановления объекту присваивается категория опасности 3.

(цифрами)

При обследовании объекта установлено следующее состояние инженерно-технических средств охраны:

ограждение выполнено в виде металлического профнастила, с фасада ограждение выполнено из армированных прутьев, лазы, проломы и другие повреждения отсутствуют;

система видеонаблюдения – всего 10 видеокамеры, из которых 4 камеры находятся в рабочем состоянии, 6 камер не работают (2 наружные, 2 внутренние), видеомонитор установлен в кабинете директора, информация с камер видеонаблюдения не архивируется.

Наружные камеры видеонаблюдения:

1- охватывает тыльную сторону здания;

2- установлено с левой стороны здания, направлено на ул. М.Джалиля;

внутренние камеры видеонаблюдения:

1- расположено на цокольном этаже;

2- установлено в фойе 1 этажа, охватывает центральный вход, лестничную площадку;

охрана объекта осуществляется: технический персонал в дневное время (с 6.00 до 18.00 час.) и одним сторожем своей сторожевой охраной в ночное время (с 18.00 до 6.00 час.);

система автоматической пожарной сигнализации «Аргус - Спектр»;

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – 3-го типа;

объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением;

на объекте установлено кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на ЩО ОВО по Мамадышскому району.

Выявленные недостатки:

стационарный металлообнаружитель не имеется;

ручной металлоискатель не имеется;

камеры видеонаблюдения не охватывают всю площадь входной группы;

на посту охраны отсутствует видеомонитор;

недостаточное количество на объекте сотрудников охраны в дневное время;

схема эвакуации не соответствует предъявляемым требованиям;

не определено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и его взаимодействие с территориальными органами УФСБ России по Республике Татарстан и МВД по Республике Татарстан;

отсутствуют:

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта;

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный);

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму;

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;

- инструкция о порядке действий служб и сотрудников при выявлении вызывающих подозрение предметов, а также при возникновении и ликвидации кризисных ситуаций с доведением их под роспись до каждого сотрудника;

- телефонные аппараты необорудованы автоматическим определителем номера;

Вывод: Инженерно-технические средства и состояние охраны объекта установленной категории опасности не соответствуют пунктам 23, 24 постановления.

Рекомендации по устранению:

- на входе установить один стационарный металлодетектор для осуществления контролируемого допуска граждан (из расчета 300 человек/час), предусмотрев сотрудника для работы на данном оборудовании;

Срок устранения – 6 месяцев;

- установить 1 наружную камеру видеонаблюдения охватывающая территорию центрального входа, по 1 внутренней камере видеонаблюдения на 2 и 3 этажи, архивирование и хранение информации должно составлять не менее 30 суток, согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.10.2015 № 2399-р (утверждает рекомендации к оснащению объектов массового пребывания людей камерами видеонаблюдения).

Срок устранения – 6 месяцев;

Подписи всех членов комиссии:

Председатель (руководитель) комиссии –
 Глава Мамадышского муниципального района,
 председатель Совета муниципального района

Иванов А.П.

Члены комиссии:

Начальник 5 - го отделения СУ ФСБ РФ по РТ
 в г. Наб.Челны с дислокацией в г. Елабуга

Антонов Д.Л.

Начальник отдела МВД России по Мамадышскому району
 полковник полиции

Багауов А.И.

Начальник ПЧ-121 ФГКУ «12 ОФПС по РТ»

Маслов А.В.

Ознакомлен, копию акта получил:

Директор

Хабибуллин А.М.

Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Мусульманской религиозной
организации «Профессиональной
образовательной организации
Мамадышское медресе
Централизованной религиозной
организации - Духовного
управления мусульман
Республики Татарстан»

Хабибуллин А.М.

20 11 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации
в Мусульманской религиозной организации «Профессиональная
образовательная организация Мамадышское медресе Централизованной
религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики
Татарстан»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в Мусульманской религиозной организации «Профессиональная образовательная организация Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан».

2. Руководители, сотрудники, обслуживающий персонал и другие работники, обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несут руководитель и ответственный по пожарной безопасности.

1.4. Руководитель обязан:

- а) обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;
- б) контролировать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

в) установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании работы;

г) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима;

д) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Содержание территории, зданий и помещений.

2.1.1. Во всех кабинетах и вспомогательных помещениях здания на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

2.1.2. В здании документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

— определены и оборудованы места для курения;

— определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

— регламентированы:

— порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

— порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

— действия работников при обнаружении пожара;

— определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

2.1.3. Доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.1.4. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

2.1.5. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.1.6. В коридорах, вестибюлях, холлах и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.1.7. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры и тамбуры не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

2.1.8. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

2.1.9. Двери (люки) технических помещений (складов, кладовых, электрощитов и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

2.1.10. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в помещениях не допускается.

2.1.11. В здании запрещается:

- а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
- г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- д) забивать двери эвакуационных выходов;
- е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;
- ж) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- з) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- и) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- к) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- л) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- м) производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализация и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
- н) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.
- о) временное хранение на путях эвакуации горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров

2.1.12. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя фирмы. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

2.1.13. Все здания и помещения образовательных учреждений должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (из расчёта 1 пятилитровый огнетушитель на каждые 200 м² площади).

2.1.14. По окончании работы обслуживающий персонал должен тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2.1.15. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ

Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ, не разрешается.

2.1.16. Баллоны с ГГ (горючими газами), емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

2.1.17. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

2.1.18. Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более 200 м³.

2.2. Электроустановки

2.2.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в помещениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.2.2. Администрация обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, своевременно устранять выявленные недостатки.

2.2.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

2.2.4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

2.2.5. В складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

2.2.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде.

2.2.7. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

2.2.8. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуры следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.2.9. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
- г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некаблированные предохранители;
- з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

2.2.10. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

2.2.11. Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

2.2.12. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

3. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.1. Помещения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования помещений пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 3 ППБ 01-03.

3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации.

3.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

3.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

3.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

3.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о местах их расположения.

3.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

3.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

3.9. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом.

3.10. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПУ-2

(огнетушитель порошковый универсальный)

- емкость - 2 литра
- масса заряда - 2 кг
- максимальное рабочее давление 1 кгс/см²
- время выброса порошка - 10 сек
- длина струи - 2,7 м

Для приведения в действие:

1. Снять огнетушитель
2. Выдернуть кольцо (предохранительную шпильку)
3. Поднести к очагу загорания и нажать на рычаг.

Принцип действия:

При нажатии на рычаг огнетушителя, шток прокалывает баллончик с инертным газом или сжатым воздухом, порошок, находящийся в корпусе совместно с воздухом выходит в аэрозольном состоянии из сопла огнетушителя.

Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТа 12.4.009.83, т.е.:

- а) путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
- б) огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

(огнетушители углекислотные емкостью 2, 5, 8 литров)

Предназначены для тушения загораний различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением не выше 10000 В, кроме веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

Зарядом его является углекислота, которая, выходя под давлением из стального баллона в сифонную трубку, образует углекислотный снег.

Для приведения в действие повернуть рычаг (вентиль) и направить на очаг пожара.

Принцип действия: При повороте рычага, он нажимает на шток, открывается клапан, и заряд через сифонную трубку, проходное отверстие в корпусе головки и раструб выпускается на пламя. При использовании огнетушителя необходимо соблюдать осторожность, температура при выходе углекислотного заряда - 72 С.

При эксплуатации ежегодно проводить весовой контроль заряда.

Огнетушитель подлежит дозарядке (ГОСТ 12.4.009-83), если масса заряда менее ОУ-2 - 1,3 кг; ОУ-5 - 3, 15, ОУ-8 - 5, 15 кг. Вес пустого баллона выбит на корпусе. По ГОСТу 8050-85 п. 5.4. на бирке должно быть:

1. Вес брутто – нетто.
2. Дата зарядки.
3. Наименование предприятия-изготовителя.

4. СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

4.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматической установки

пожарной сигнализации осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

4.2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

5.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: — незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); — принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

5.2. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны: — сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта; — в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства; — проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); — при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; — прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по

ликвидации пожара;
— удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
— осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;
— обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
— одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
— организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
— сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

5.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Инструкция разработана в соответствии с ППБ 01-03, ПУЭ.